
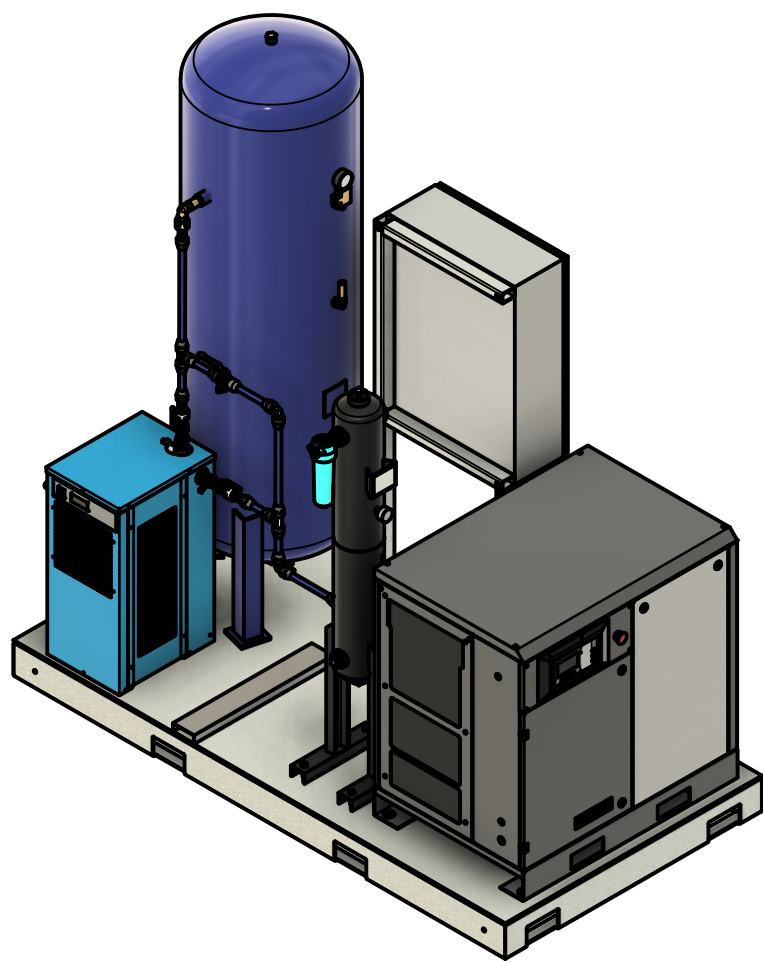


Revision History			
Rev	Description	Date	Approved
A	Original	09.09.2025	MH

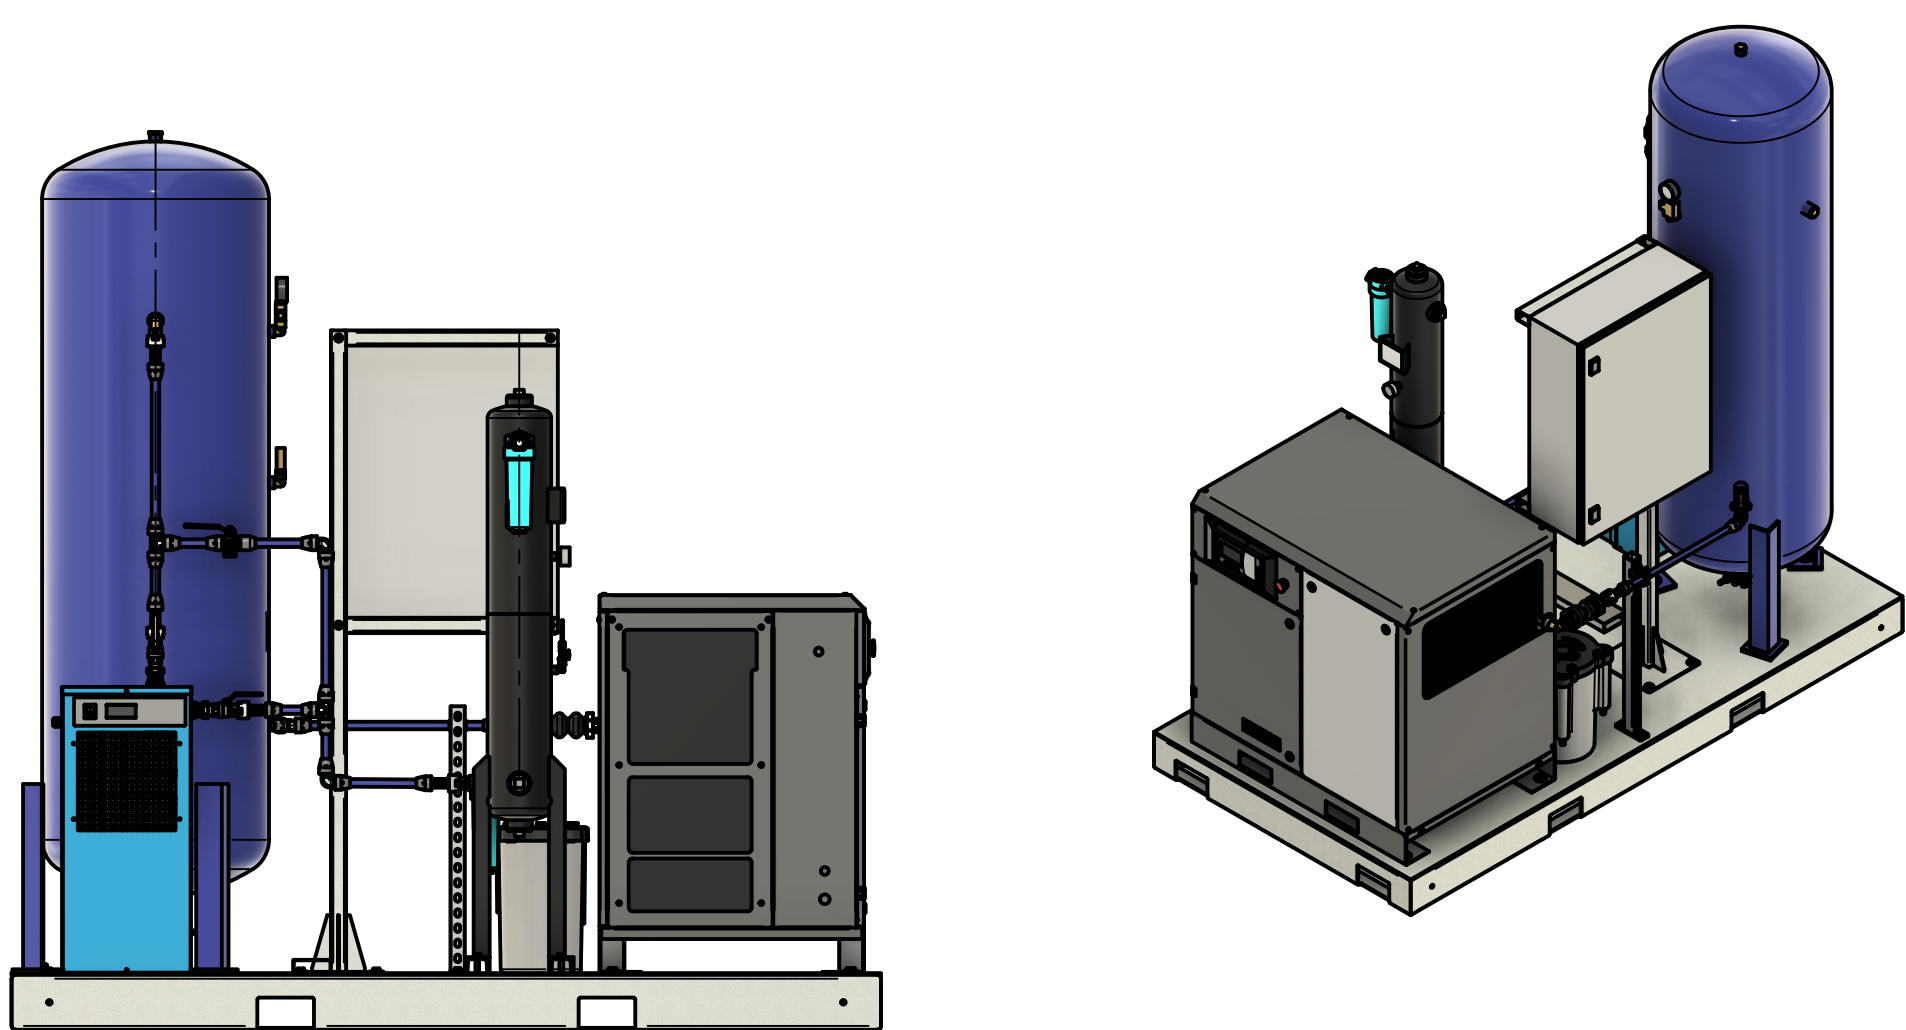

<u>Technické parametry</u>	
Kompresor FINI	11kW; 10bar; frekvenční měnič
Vzduch	dle ISO 8576-1 1:4:1
Vzdušník	500L
Elektrické připojení	400V/50Hz/3f; jistič 32A, char. C; kabel 4x6mm ²
VS1- výstup tl. vzduchu	G3/4"
VS2- výstup separátoru	hadičnick Ø13; G1/2"

Dept.	Technical reference 768.1 kg	Created by Martin Hanousek 09.09.2025	Approved by		
		Document type	Document status		
		Title VZDUCHOVÝ MODUL_1,5m3/min.	DWG No.		
			Rev. A	Date of issue	Sheet 1/3